



Российская Федерация  
Иркутская область  
Иркутское районное  
муниципальное образование  
**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Комитет по управлению  
муниципальным имуществом и  
жизнеобеспечению**

Декабрьских Событий ул., 119 а, Иркутск, 664007  
Тел/ Факс (3952) 718-049  
E-mail: [kumi@irkraion.ru](mailto:kumi@irkraion.ru)  
<http://irkraion.ru>

от 19.02.2025 № 02(38-17/5-1)- 666/25  
на № 01(38-17)- 934/25 от 06.02.2025

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном участке согласно прилагаемой схеме.

1. Орган, рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения и для прокладки, переустройства, переноса инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог при строительстве объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ к КТП 10/0,4 кВ № 1-3057 д. Новолисиха», ходатайство акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 16 кв.м. расположен по адресу: Иркутская область, Иркутский район на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах согласно приложению 1.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 а, этаж 2, каб. 211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки: 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5. Настоящее сообщение подлежит размещению в сетевом издании «Ангарские огни» (доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [ANGAROGNI.RU](http://ANGAROGNI.RU)), на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования [www.irkraion.ru](http://www.irkraion.ru).

5. Публичный сервитут необходим для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения и для прокладки, переустройства, переноса инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог при строительстве объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ к КТП 10/0,4 кВ № 1-3057 д. Новолисиха».


6. Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, подают в администрацию Иркутского районного муниципального образования заявление об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав).

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об определении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ публичного сервитута приложение к настоящему сообщению.


Председатель Комитета

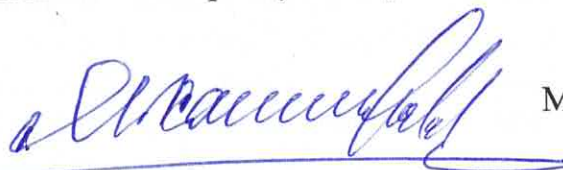

М.П. Халтаева

### Схема расположения границ публичного сервитута

<b>Общая площадь образуемого публичного сервитута: 16 кв. м</b>		
<b>Площадь образуемого публичного сервитута на землях, государственная собственность на которые не разграничена – 16 кв. м</b>		
<b>Цель установления публичного сервитута: для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения и для прокладки, переустройства, переноса инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог при строительстве объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ к КТП 10/0,4 кВ № 1-3057 д. Новолисиха»</b>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м (система координат МСК-38, зона 3)	
	X	Y
Контур № 1		
1	379049.09	3346832.50
2	379048.64	3346836.07
3	379047.64	3346835.95
4	379048.09	3346832.38
1	379049.09	3346832.50
Контур № 2		
5	379040.93	3346876.98
6	379040.90	3346877.98
7	379040.11	3346877.98
8	379040.11	3346876.98
5	379040.93	3346876.98
Контур № 3		
9	379032.89	3346922.43
10	379032.89	3346923.43
11	379031.89	3346923.43
12	379031.89	3346922.43
9	379032.89	3346922.43
Контур № 4		
13	379025.24	3346965.08
14	379024.39	3346968.84
15	379023.41	3346968.62
16	379024.26	3346964.86
13	379025.24	3346965.08
Контур № 5		
17	379014.13	3347007.39
18	379013.23	3347012.77
19	379012.23	3347012.61
20	379013.13	3347007.23
17	379014.13	3347007.39
Контур № 6		
21	379008.40	3347031.15
22	379008.40	3347032.15
23	379007.40	3347032.15
24	379007.40	3347031.15
21	379008.40	3347031.15

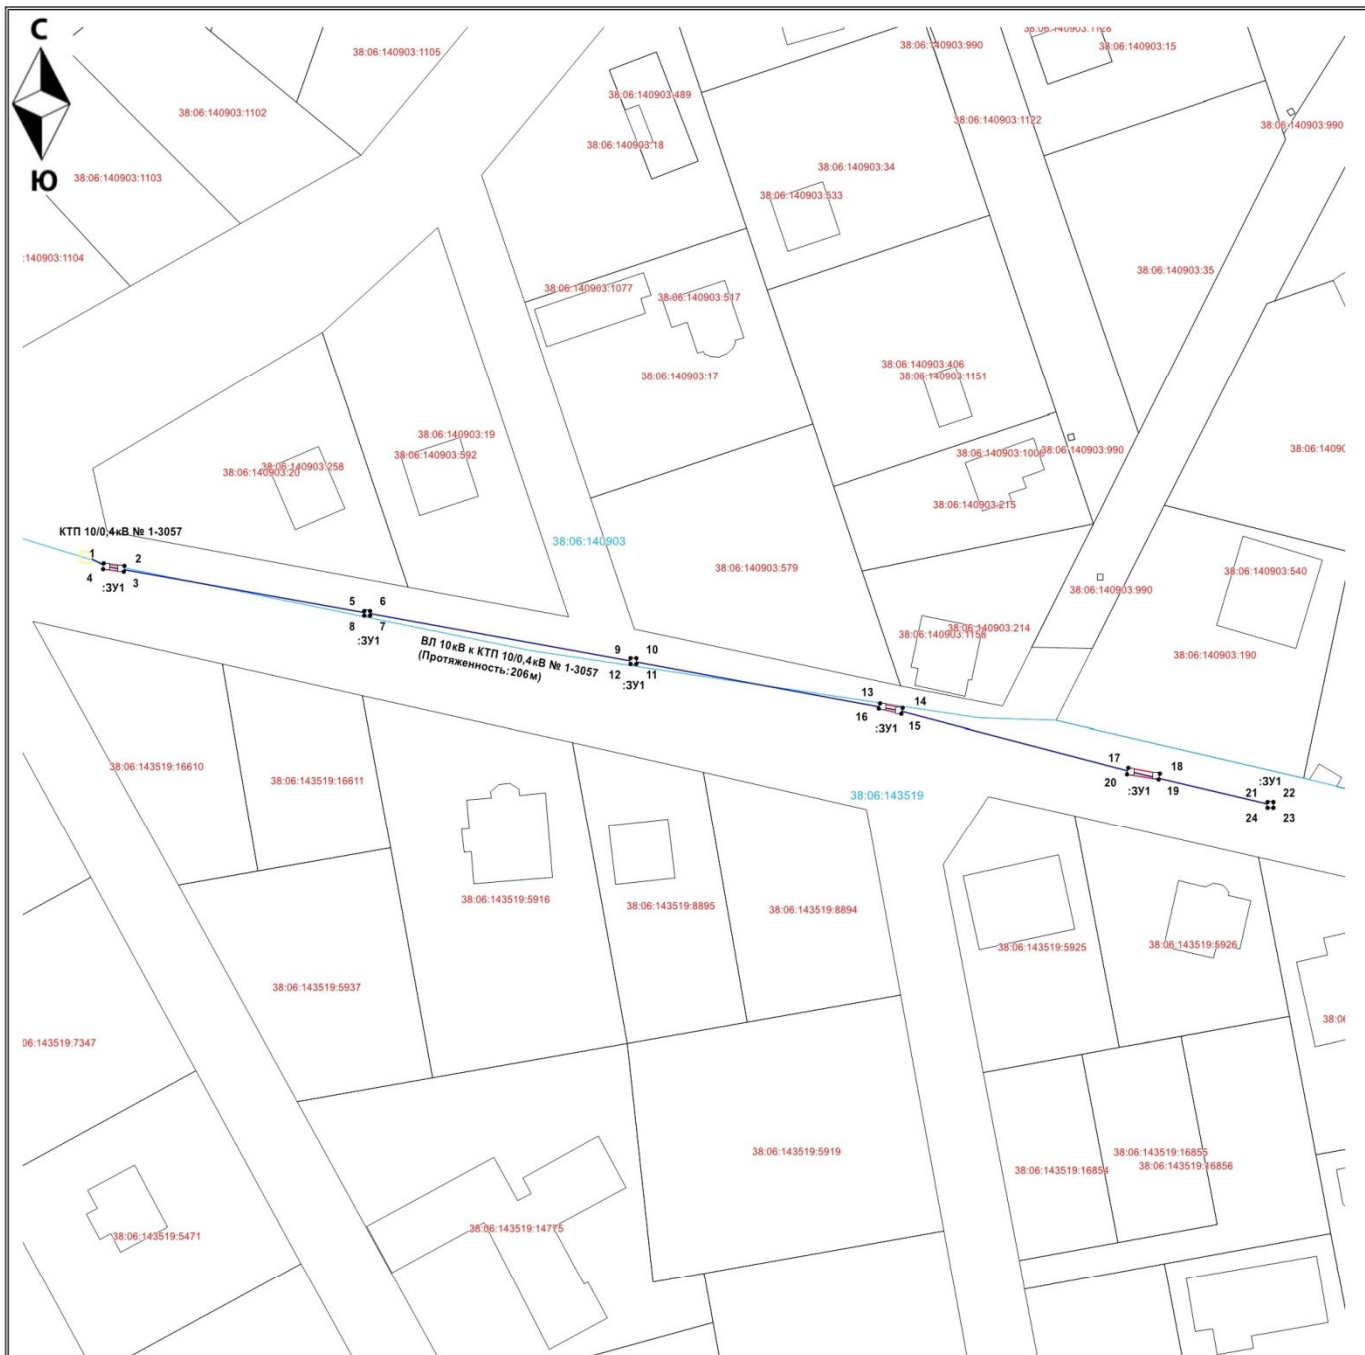

Масштаб 1: 1300 Система координат МСК-38, зона 3

Условные обозначения:

- граница контура образуемого публичного сервитута
- границы контуров земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН
- граница контура сооружения – ВЛ 10 кВ
- граница контура трансформаторной подстанции
- железобетонная опора ЛЭП
- 1 - обозначение характерной точки границы контура образуемого сервитута

Заместитель Мэра по жизнеобеспечению \_\_\_\_\_ Ю. Р. Витер